


Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

Вентиляция. План 4-20 этажа.

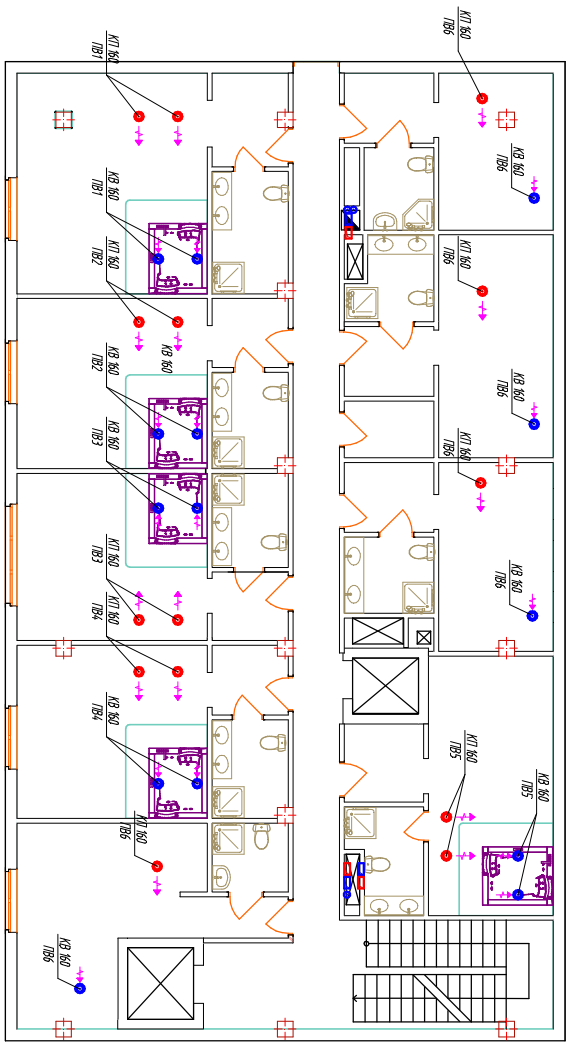

-001-					
БАНИНЫЙ КОМПЛЕКС					
Изм	Коллич	Дат	Исполн	Долж	
Разраб	Исполн			07.8	
ТМ					
Исполн					
Вентиляция кондиционирования					Служба
Кондиционирование. План на этаж 4.000					Р
Узел тепловой нагрузки фанкойлов					2
дрендипод					Лест
Исполн					Лест